Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Документ:	**ГОСТ 9.309-86**
Название:	**Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия гальванические. Определение рассеивающей способности электролитов при получении покрытий**
Название на английском:	Unified system of corrosion and ageing protection. Galvanic coating. Designation of dispersing ability of electrolytes during the creation of coverings
Область применения:	Настоящий стандарт распространяется на гальванические покрытия и устанавливает методы определения рассеивающей способности (в дальнейшем - РС) электролитов для получения этих покрытий при средних плотностях тока до 5 А/кв.дм
Ключевые слова:	единая система защиты от коррозии и старения;определение рассеивающей способности электролитов при получении покрытий;покрытия гальванические;оценка способности электролитов давать на деталях сложного профиля покрытия
Статус документа:	действующий
Дата издания:	01.01.1991
Переиздание:	переиздание
Дата последнего изменения:	19.04.2010
Ссылки на:	ГОСТ 9.073-77; ГОСТ 9.302-79; ГОСТ 22261-80; ГОСТ 24104-80; ГОСТ 5072-79; ГОСТ 503-81; ГОСТ 859-78; ГОСТ 9355-81; ГОСТ 7827-74; ГОСТ 9.301-78; ГОСТ 9.305-84; ГОСТ 8711-78; ГОСТ 2873-73; ГОСТ 17473-80; ГОСТ 5632-72;

Тематический(ие) раздел(ы):

09 - Единая система защиты от коррозии и старения.

Общероссийский Классификатор Стандартов (ОКС)

25.2 МАШИНОСТРОЕНИЕ / Обработка и покрытие
20.4 поверхности / Металлические покрытия
0 -

Классификатор Государственных Стандартов (КГС)

Т94 Общетехнические и организационно-методические
- стандарты -> Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий-> Металлические и неметаллические неорганические покрытия

База нормативных документов www.complexdoc.ru

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Группа Т94

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система защиты от коррозии и старения

ПОКРЫТИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ

Определение рассеивающей способности электролитов при получении покрытий

Unified system of corrosion and ageing protection. Galvanic coatings. Designation of electrolytes dispersing ability during the creation of coatings

ГОСТ 9.309—86

ОКСТУ 0009

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1986 г. № 155 срок действия установлен

с 01.01.87
до 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на гальванические покрытия и устанавливает методы определения рассеивающей способности (в дальнейшем — РС) электролитов для получения этих покрытий при средних плотностях тока до 5 А/дм².

Определение РС предназначено для оценки способности электролитов давать на деталях сложного профиля покрытия, равномерность которых по толщине должна соответствовать ГОСТ 9.303—84.

1. ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ

1.1. Сущность метода

Сущность метода определения РС электролитов заключается в измерении распределения толщины покрытия в электролитической ячейке определенных размеров и расчете степени отклонения распределения толщины от первичного распределения тока.

Распределение толщины покрытия измеряют двумя способами: с помощью разборного катода — при определении РС электролитов для получения покрытий металлами и с помощью сплошного катода — при определении РС электролитов для получения покрытий металлами и металлическими сплавами.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

База нормативных документов www.complexdoc.ru

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Относительная погрешность определения РС 10 %.

1.2. Аппаратура

Требования к электролитической ячейке для определения РС – в обязательном приложении 1, схематические изображения конструкций ячейки и ее основных элементов — в рекомендуемом приложении 2, материалы для изготовления электролитической ячейки – в рекомендуемом приложении 3, аппаратура — в рекомендуемом приложении 4.

1.3. Подготовка к измерениям

1.3.1. Катодные пластины разборного катода, подготовленные, как указано в обязательном приложении 1, промывают в горячей (80—100 °С) дистиллированной воде, сушат до полного высыхания, охлаждают до постоянной массы и взвешивают с погрешностью 0,0002 г.

1.3.2. На обратную сторону пластин наносят электроизоляционное покрытие из химически и термически стойкого в данном электролите материала.

Покрытие наносят на высоту 60—70 мм от нижнего края в 2—3 слоя с сушкой каждого слоя. Режим сушки должен соответствовать типу применяемого электроизоляционного материала.

При нанесении электроизоляционного покрытия загрязнение рабочей поверхности пластин не допускается.

1.3.3. Подготовка пластины сплошного катода по пп. 1.3.1; 1.3.2, за исключением взвешивания.

1.3.4. Подготовленные по пп. 1.3.1—1.3.3 катодные пластины закрепляют в катодном блоке.

1.3.5. Подготовка анода должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий для каждого конкретного электролита.

1.3.6. Подготовленные к измерениям катодный блок и анод помещают в щелевую ячейку (см. рекомендуемое приложение 2, черт. 1).

1.3.7. Предварительно подогретую до необходимой температуры пробу электролита объемом 350—650 см³ заливают в ячейку до уровня 49—51 мм, обеспечивают термостатирование и, при необходимости, перемешивание электролита.

При определении РС электролитов, работающих при температуре 18—25 °С, предварительный нагрев и термостатирование исключают.

Состав и концентрация компонентов пробы должны отвечать требованиям стандартов и технических условий для каждого конкретного электролита.

1.3.8. Термометр для контроля температуры устанавливают в катодном пространстве ячейки на расстоянии 2—3 мм, не более, от боковой стенки и перегородки в углу, удаленном от катода и щели.

База нормативных документов www.complexdoc.ru

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

1.3.9. Силу тока (I) в амперах и время электролиза (t) в часах вычисляют по формулам:

$$I = i_к \cdot S,$$

где $i_к$ — катодная плотность тока, А/дм²;

S — общая рабочая площадь катодных пластин, дм²;

$$t = \frac{H \cdot \rho}{i_к \cdot Э \cdot BT},$$

где H — толщина покрытия, мкм;

$Э$ — электрохимический эквивалент выделяемого на катоде металла или сплава, г/А·ч;

ρ — плотность металла или сплава, г/см³;

BT — выход по току, %.

Время электролиза должно обеспечивать получение покрытия со средней толщиной (10±1) мкм.

1.4. Проведение измерений

1.4.1. Подготовленную по пп. 1.3.1—1.3.3 электролитическую ячейку подключают к источнику питания и устанавливают силу тока, рассчитанную по п. 1.3.9.

1.4.2. Во время электролиза температуру электролита поддерживают с погрешностью 2 °С, силу тока — с погрешностью 1 %. Применяемый при необходимости режим перемешивания должен быть таким, чтобы уровень электролита возле катода при перемешивании повышался на 5 мм, не более.

1.4.3. Измерения проводят при указанных для каждого конкретного электролита соответствующими стандартами и техническими условиями минимальной, средней и максимальной плотностях тока.

1.4.4. Покрытие на всех катодных пластинах должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.301--86. Наличие отдельных непокрытых участков не допускается.

1.4.5. По окончании времени электролиза катодные пластины извлекают из катодного блока, промывают их в течение 2—3 мин проточной, затем дистиллированной водой, удаляют в растворителе электроизоляционное покрытие и сушат до постоянной массы.

1.4.6. Пластины разборного катода взвешивают с погрешностью, указанной в п. 1.3.1.

1.4.7. Измерение распределения толщины покрытия на сплошном катоде — по ГОСТ 9.302—88.

Измерения проводят на расстоянии 20—25 мм от нижнего края пластины в 10 точках с шагом (10±1,0) мм. Крайние точки должны быть расположены на расстоянии (5±1,0) мм от краев пластины

База нормативных документов www.complexdoc.ru

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

1.4.8. После проведения измерений покрытие с катодных пластин удаляют способом, обеспечивающим их сохранность и многократное использование.

1.4.9. Безопасность труда при измерениях — по ГОСТ 9.302—88.

2. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1. По результатам измерений на разборном катоде массу покрытия (Δm_n) на каждой пластине, г, вычисляют по формуле

$$\Delta m_n = m_{n_к} - m_{n_н},$$

где $m_{n_к}$ — масса каждой пластины после электролиза, г;

$m_{n_н}$ — масса каждой пластины до электролиза, г.

Среднюю массу покрытия одной пластины ($\Delta m_{ср}$), г, вычисляют по формуле

$$\Delta m_{ср} = \frac{\Delta m_1 + \Delta m_2 + \ldots + \Delta m_{10}}{10}.$$

Относительное распределение массы покрытия (b'_n) вычисляют по формуле

$$b'_n = \frac{\Delta m_n}{\Delta m_{ср}}.$$

2.2. По результатам измерений на сплошном катоде среднюю толщину покрытия ($H_{ср}$), мкм, вычисляют по формуле

$$H_{ср} = \frac{H_1 + H_2 + \ldots + H_3}{10}.$$

Относительное распределение толщины покрытия (b''_n) вычисляют по формуле

$$b''_n = \frac{H_n}{H_{ср}}.$$

2.3. РС в обоих случаях рассчитывают по формуле

$$РС = \left[1 - \frac{|b_1 - 1| + |b_2 - 1| + \ldots + |b_{10} - 1|}{6{,}37}\right] \cdot 100\%,$$

где $|b_n - 1|$ — абсолютные величины разностей $b'_n - 1$ или $b''_n - 1$;

6,37 — коэффициент, определяемый первичным распределением тока

2.4. За результат определения РС принимают среднее арифметическое результатов трех измерений.

База нормативных документов www.complexdoc.ru

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РС

1. Электролитическая ячейка для определения РС состоит из щелевой ячейки, катодного блока, катодных пластин и анода.

2. Щелевую ячейку изготовляют из токонепроводящего материала, химически и термически стойкого в условиях эксплуатации электролита.

Длина внутренней части ячейки (100±0,1) мм, ширина катодного пространства (42,5±0,2) мм.

3. Катодный блок изготовляют из материала, указанного в п. 2, за исключением токоподводящих элементов.

Катодный блок должен обеспечивать надежный и равномерный подвод тока к каждой катодной пластине и их вертикальное расположение с отклонением от вертикали ±0,2 мм, не более.

4. Катодные пластины разборного катода изготовляют в количестве 10 шт. из металла, не взаимодействующего с электролитом в отсутствии тока и не образующего на поверхности окисной пленки, препятствующей получению покрытия.

Ширина пластины (9,9±0,1) мм, высота 105—110 мм, толщина должна быть такой, чтобы масса осажденного на пластине покрытия составляла 0,2 %, не менее массы пластины, а геометрическая форма пластин после нанесения покрытия оставалась неизменной.

На пластинах с непокрываемой металлом части проставляют порядковые номера способом, обеспечивающим их ясное и четкое изображение и постоянную сохранность.

5. Катодную пластину сплошного катода изготовляют из металла, указанного в п. 4.

Ширина пластины (99±1,0) мм, высота и толщина указаны в п. 4.

6. Поверхность катодных пластин перед нанесением покрытий должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.301—86.

Подготовка поверхности к нанесению покрытия — по ГОСТ 9.305—84.

7. Анод изготовляют из металла, соответствующего выделяемому на катоде металлу, или металла, нерастворимого в условиях электролиза.

База нормативных документов www.complexdoc.ru

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РС И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Схематическое изображение конструкции электролитической ячейки для определения РС

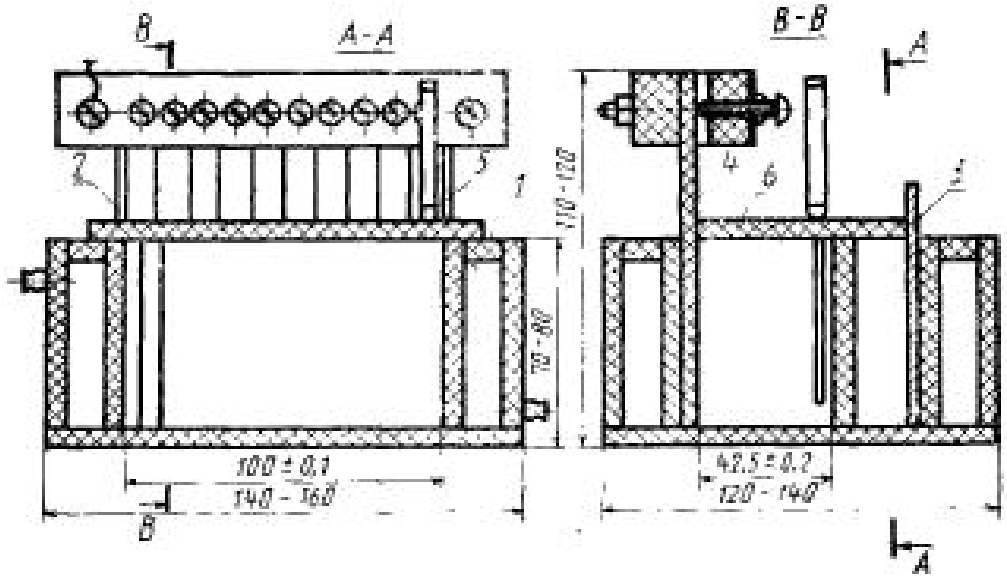

1 — щелевая ячейка; *2* — катодный блок; *3* — ввод; *4* — катодные пластины; *5* — термометр; *6* — крышка

Черт. 1

База нормативных документов www.complexdoc.ru

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Схематическое изображение конструкции щелевой ячейки

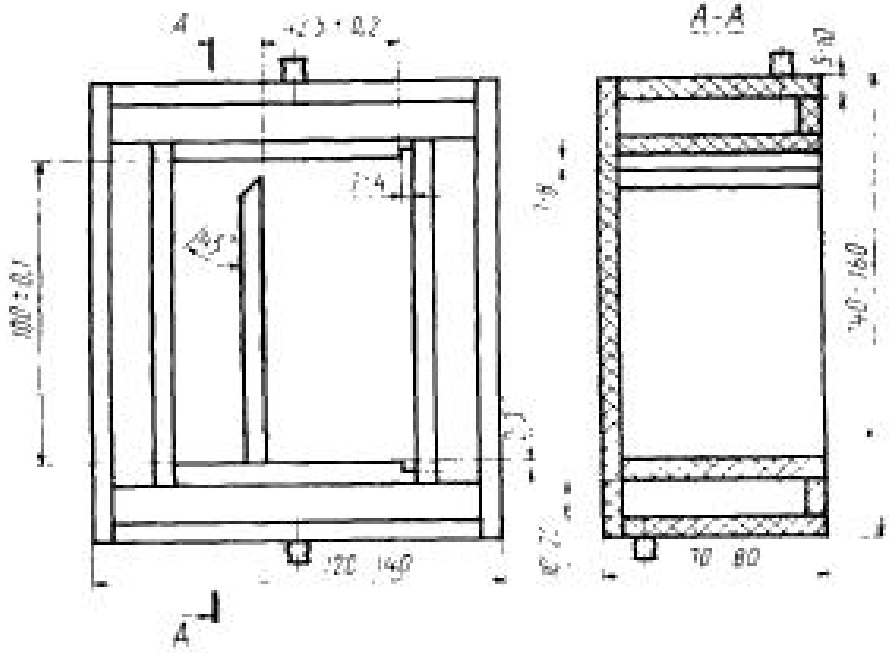

Черт. 2

Схематическое изображение конструкции катодного блока

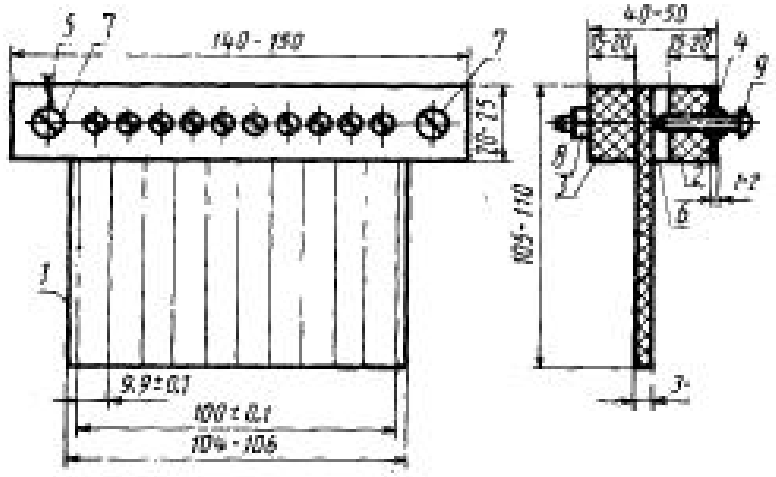

1 — монтажная пластина; *2* — передняя опорная планка; *3* — задняя опорная планка; *4* — токоподводящая пластина; *5* — гибкий токоподвод; *6* — прокладка; *7* — винты монтажные М4—6g; *8* — гайки М4; *9* — винты крепежные токоподводящие

Черт. 3

База нормативных документов www.complexdoc.ru

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

Материалы для изготовления электролитической ячейки для определения РС

Наименование	Обозначение стандарта
Стекло органическое СО-200	
Винипласт листовой	
Винты	ГОСТ 17473—80
Гайки	ГОСТ 503—81
Лента стальная	ГОСТ 503—81 ГОСТ 5632—72
Лента медная	ГОСТ 859—78
Лента никелевая	ГОСТ 849—70
Лак ХС-76	ГОСТ 9355—81
Лак ХВ-784	ГОСТ 7313—75
Эмаль ХВ-785	ГОСТ 7313—75
Растворитель Р-4	ГОСТ 7827—74

База нормативных документов www.complexdoc.ru

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

Приборы, применяемые при проведении измерений

Наименование и тип прибора	Краткая техническая характеристика	Обозначение стандарта
Источник постоянного тока типа Б5 21	Нагрузка до 5 А	ГОСТ 22261—82
Амперметр типов М2015, М2018, М2038	Диапазон измерений 0—5 А Погрешность измерений 1 %, не более	ГОСТ 8711—78
Весы лабораторные аналитические типов ВЛР-200, ВЛА-200М	Диапазон измерений 0—200 г, погрешность измерений 0,0002 г, не более	ГОСТ 24104—80
Термостат	Диапазон термостатирования 0—100 °С, погрешность 2 °С, не более	
Термометр стеклянный	Диапазон измерений 0—100 °С, погрешность измерений 2 °С, не более	
Секундомер технический	—	ГОСТ 5072—79
Мешалка магнитная	—	
Средства измерения толщины покрытия	—	ГОСТ 9.302—88